

Załącznik nr 11

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń najwyższych maksymalnych stężeń dla Y4 – dwumetyloamina ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ZASTĘPCA PREZESA
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Ryszard Grudziński


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr Andrzej Barański

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń najwyższych maksymalnych stężeń

Załącznik nr Y4
do „Raportu...”

Dwumetyloamina
Poziom terenu.
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

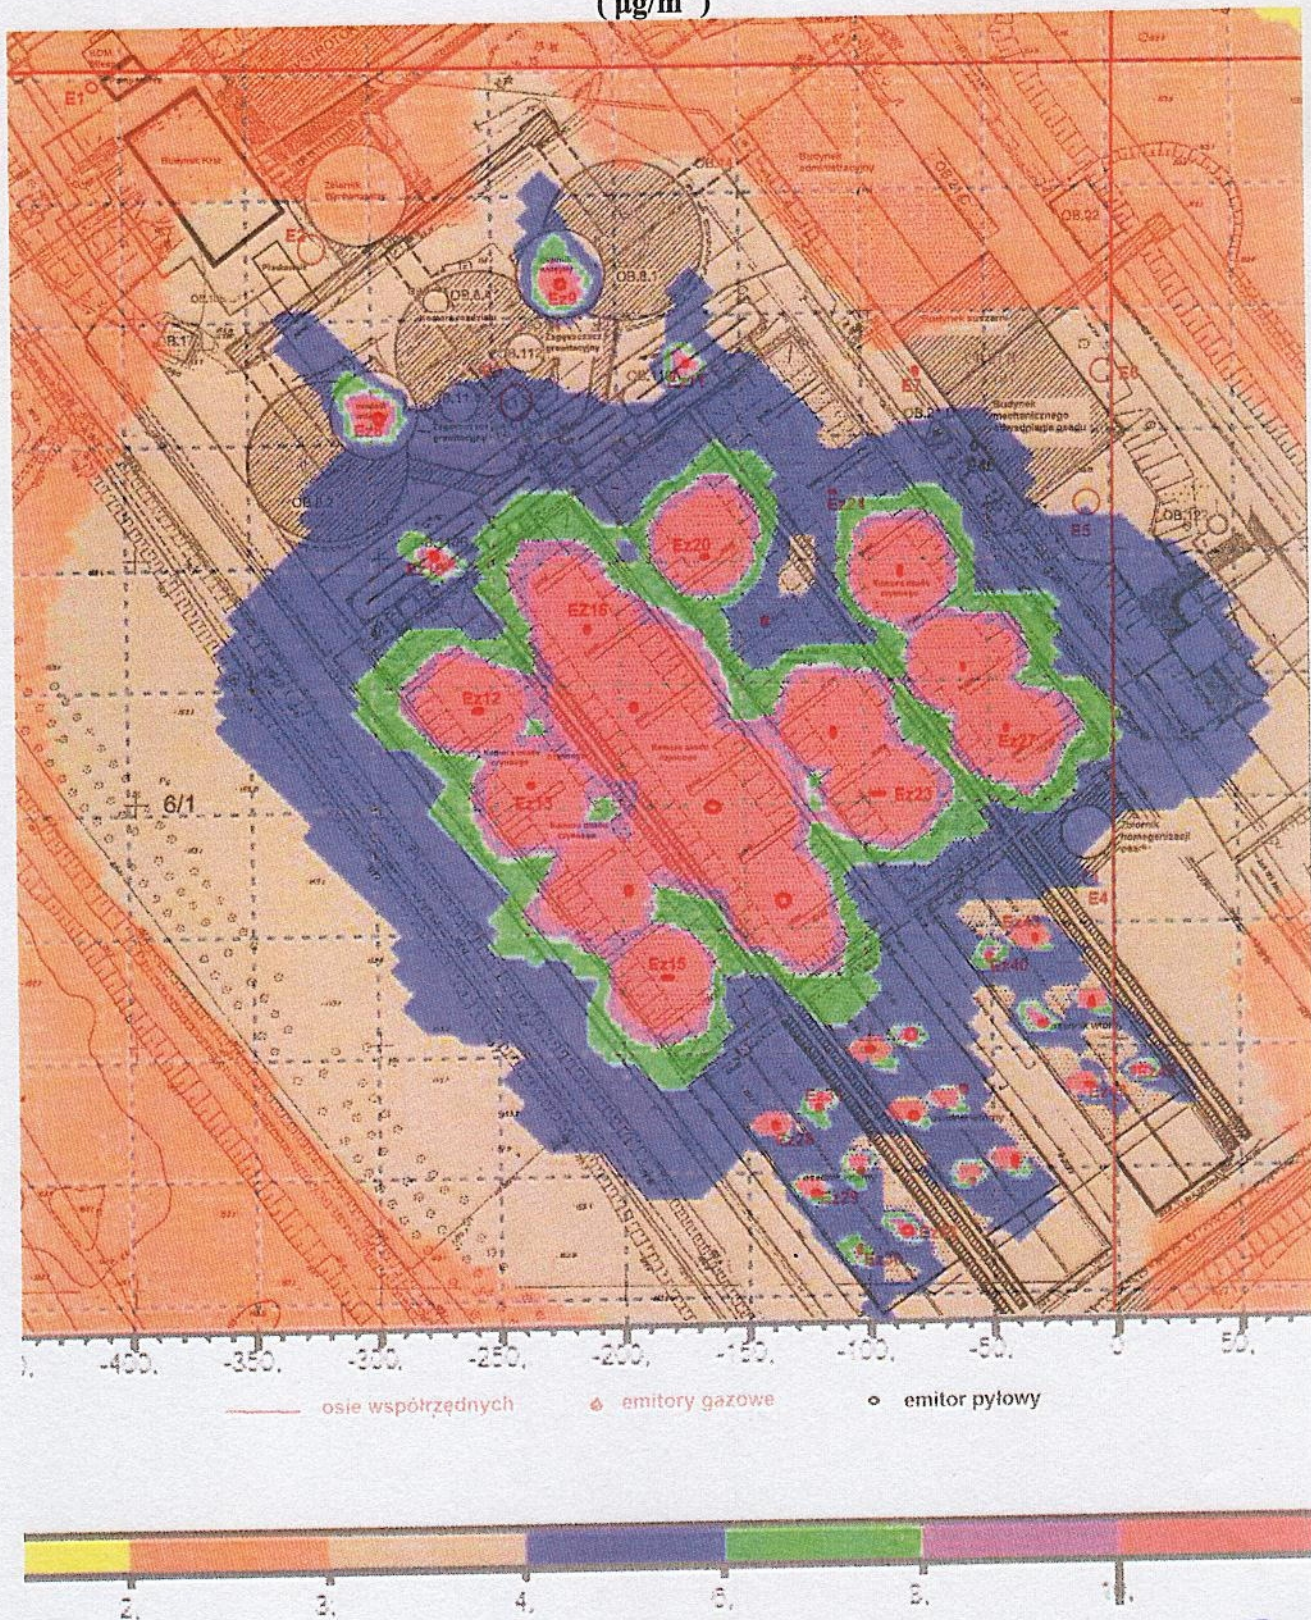

Projektowana oczyszczalnia w Tomaszowie Maz.

ZASTĘPCA PREZESA
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Ryszard Grudziński

PREZES ZARZĄD
Dyrektor Naczelny

mgr Andrzej Barański