

Załącznik nr 8

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń najwyższych maksymalnych stężeń dla Y1 – amoniak ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


ZASTĘPCA PREZESA
Z-ca Dyrektora Naczelnego
Ryszard Grudziński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr Andrzej Barański

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń najwyższych maksymalnych stężeń

Załącznik nr Y1
do „Raportu...”

Amoniak
Poziom terenu.
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

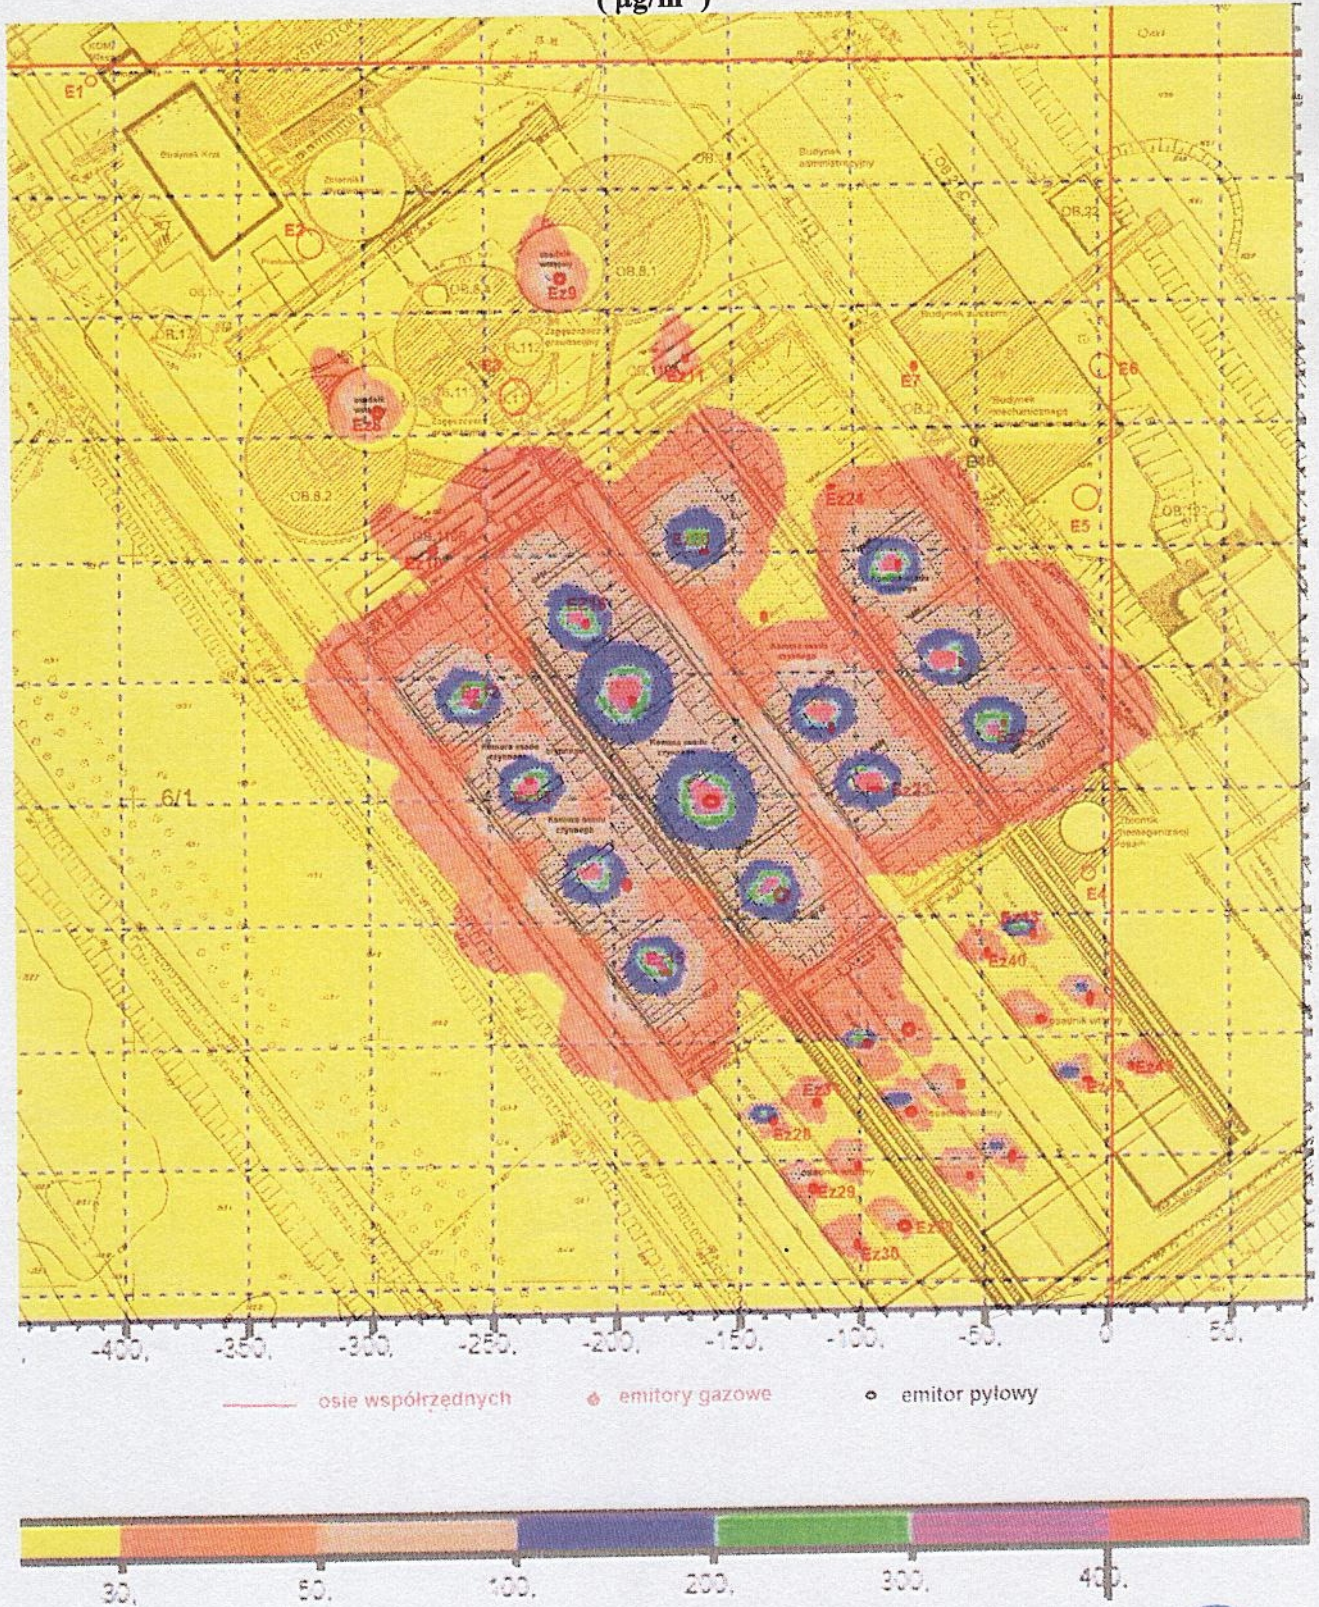

Projektowana oczyszczalnia w Tomaszowie Mazowieckim
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Ryszard Gruziński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr Andrzej Barański